

消 火 活 動

区 分		年 別		
		平成30年	令和元年	令和2年
火災件数 (件)	総数	59	70	68
	建物火災	40	50	47
焼損床面積 (㎡)	建物火災	582	1,416	932
	建物火災1件当たり	14.6	28.3	19.8
出動車両 (台)	総数	480	672	592
	火災1件当たり	8.1	9.6	8.7
出動人員 (名)	消防職員	1,536	2,326	1,976
	消防団員	197	125	225
	火災1件当たりの消防職・団員	29.4	35.0	32.4
放水台数 (台)	総数	101	183	111
	火災1件当たり	1.7	2.6	1.6
放水口数 (口)	総数	85	190	115
	火災1件当たり	1.4	2.7	1.7
使用ホース (本)	総数	438	1,081	597
	火災1件当たり	4.3	15.4	8.8
放水量 (L)	総数	164,450	925,950	574,400
	建物火災	147,250	840,750	546,000
	建物火災1件当たり	3,681.3	16,815.0	11,617.0


救 助 活 動

年 別	平成30年			令和元年			令和2年		
区 別 事故種別	出 動 件 数	活 動 件 数	救 助 人 員	出 動 件 数	活 動 件 数	救 助 人 員	出 動 件 数	活 動 件 数	救 助 人 員
火 災	9	9	11	8	8	2	6	6	5
交 通 事 故 (水 難 出 動)	22 (4)	11 (3)	12 (4)	27 (3)	18 (3)	22 (3)	16 (1)	9 (1)	9 (0)
水 難 事 故	6	5	5	6	6	6	14	11	12
自 然 災 害 事 故	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機 械 に よ る 事 故	5	3	3	1	1	1	0	0	0
建 物 等 に よ る 事 故	64	52	32	81	64	41	115	86	54
ガ ス お よ び 酸 欠 事 故	1	1	1	0	0	0	0	0	0
破 裂 事 故	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他 (水 難 出 動)	58 (3)	28 (3)	12 (0)	55 (5)	28 (4)	9 (1)	44 (2)	23 (1)	10 (0)
総 数	165	109	76	178	125	81	195	135	90


※ 交通事故およびその他における水難出動とは、水難事故（水泳中の溺者または水中転落等による事故）以外の出動。

119番等の受信状況

(携帯電話から9,227件受信)

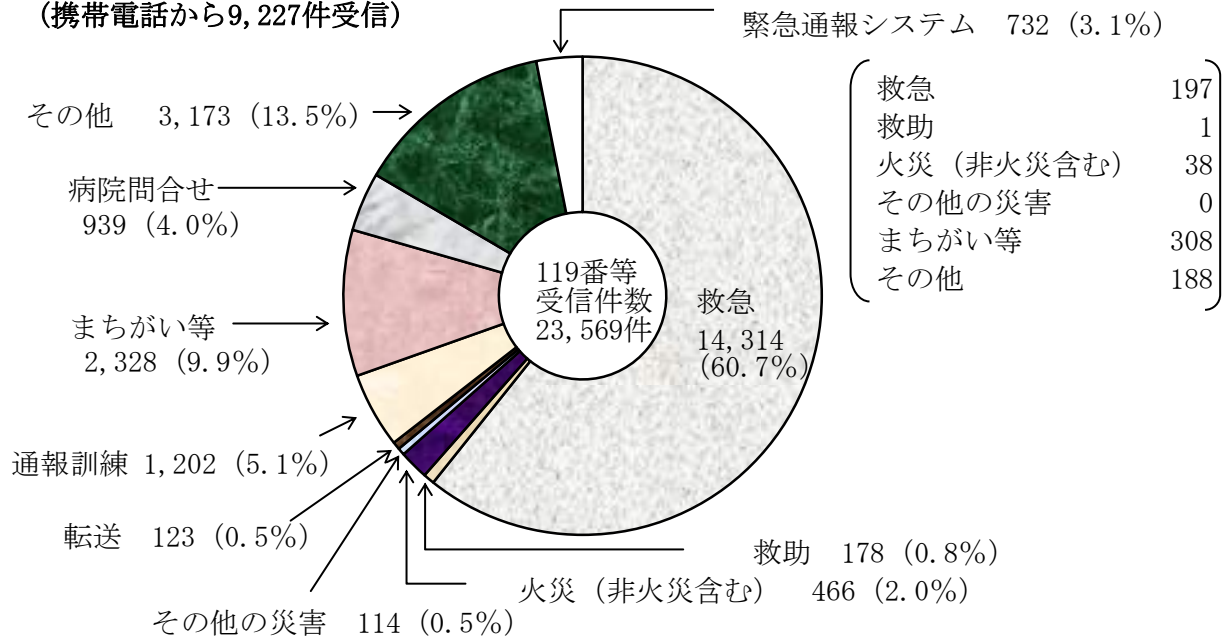

一日平均の受信件数
64.6件

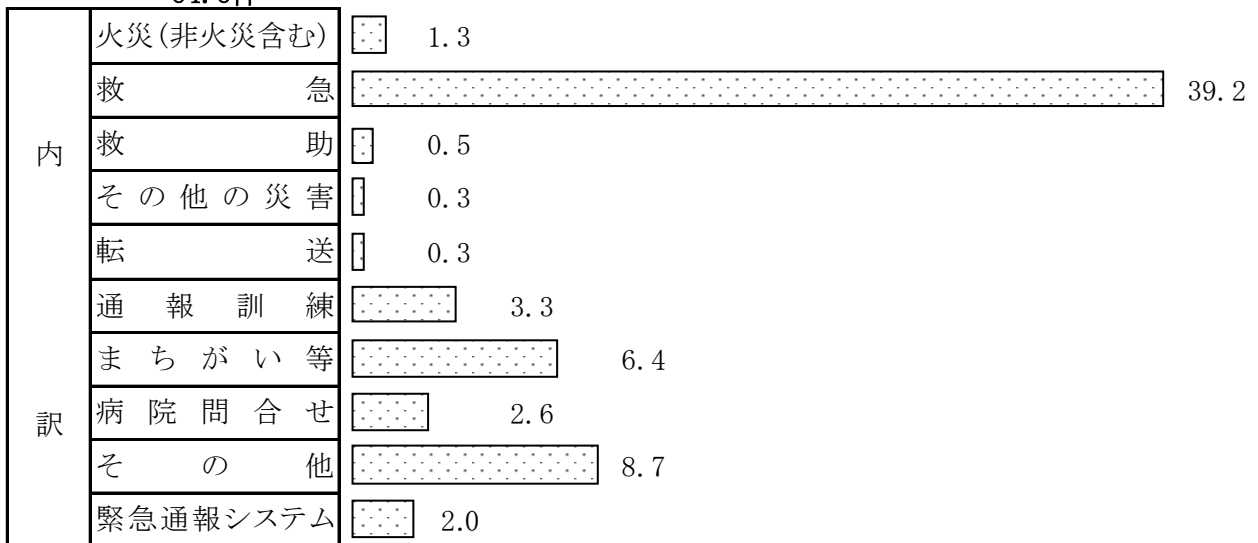

月別気象統計

消防本部気象観測

種別 \ 月別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年間
最大瞬間風速 (m/s)	SE 20.4	ESE 26.5	SW 28.3	SSW 24.2	S 23.5	SW 17.0	SE 14.4	WSW 28.6	ESE 24.0	W 21.5	SSW 26.9	W 27.0	NW 28.6
平均風速 (m/s)	2.4	2.7	2.8	2.9	2.5	2.1	1.9	2.5	3.0	2.6	3.1	3.0	2.6
日最大瞬間10m/s以上の日数	24	24	22	25	20	15	10	17	23	20	27	27	254
相対湿度平均 (%)	66.0	66.8	68.5	69.9	78.3	83.4	90.1	87.3	83.5	72.6	66.8	69.6	75.2