



0 ガス・水道

水洗化区域戸数および水洗化済戸数の推移

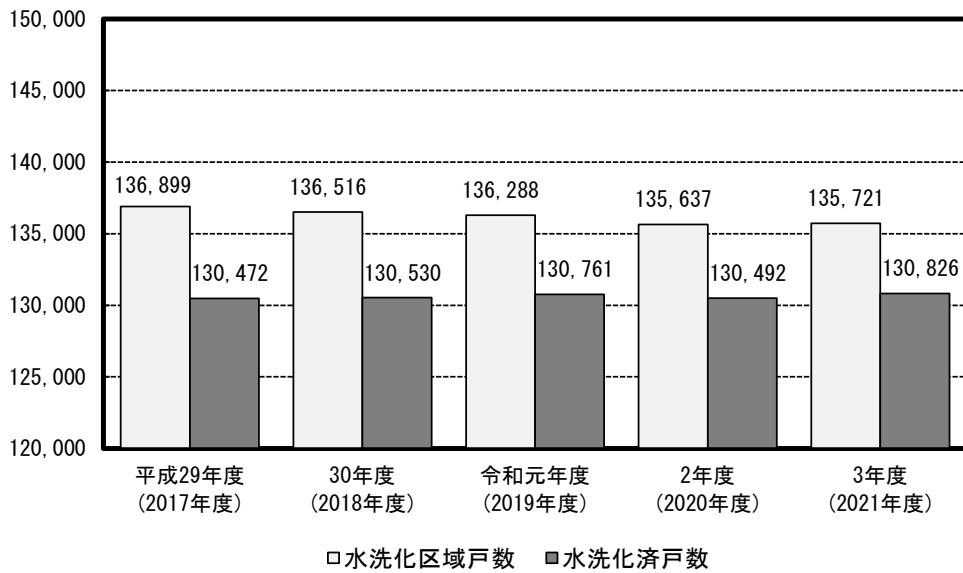

水洗化率の推移

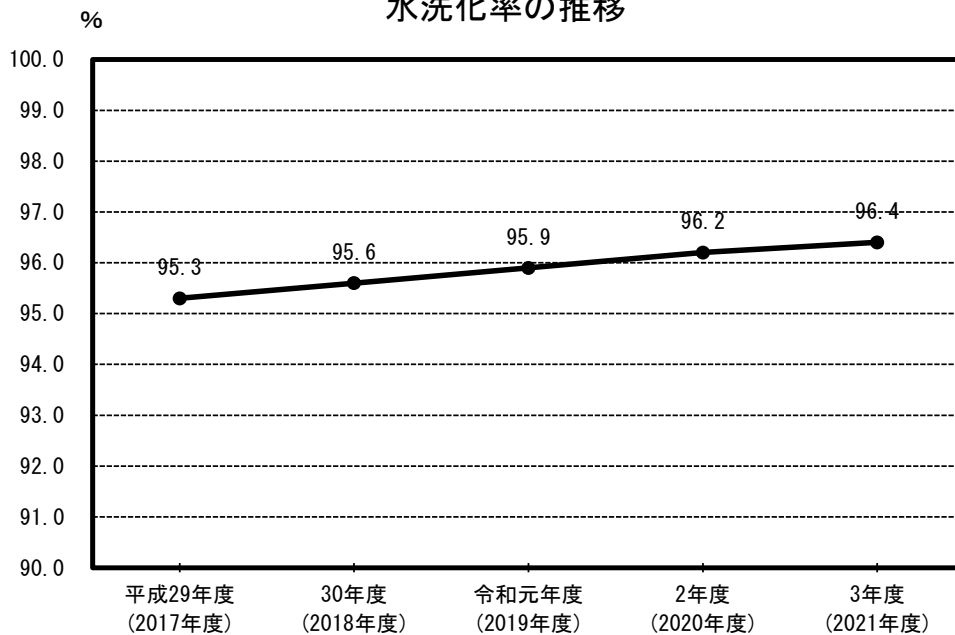

89 都市ガス用途別販売状況

(販売量:千m³)

区 分		平成29年度 (2017年度)	30年度 (2018年度)	令和元年度 (2019年度)	2年度 (2020年度)	3年度 (2021年度)
総 数	戸 数	65,017	64,724	64,584	64,279	64,026
	販 売 量	47,255	45,733	48,341	49,175	50,256
家 庭 用	戸 数	47,513	47,148	46,894	46,557	46,236
	販 売 量	15,244	15,167	15,680	17,360	17,221
商 業 用	戸 数	3,405	3,365	3,293	3,151	3,098
	販 売 量	12,974	12,648	14,250	12,835	13,770
工 業 用	戸 数	86	86	84	82	80
	販 売 量	6,488	6,617	6,835	6,609	7,094
公 用	戸 数	544	540	545	551	562
	販 売 量	5,118	5,004	4,963	5,549	5,500
医 療 用	戸 数	329	324	324	322	319
	販 売 量	7,431	6,297	6,612	6,822	6,671
不 使 用	戸 数	13,140	13,261	13,444	13,616	13,731
	販 売 量	-	-	-	-	-

(注) 1 戸数は各年度末現在である。

(資料：北海道ガス株式会社函館支店)

2 販売量については、単位未満を四捨五入しているため、総数と内訳の計が一致しない場合がある。

90 水道給水状況

区分		単位	平成29年度 (2017年度)	30年度 (2018年度)	令和元年度 (2019年度)	2年度 (2020年度)	3年度 (2021年度)
上水道	給水区域内世帯数	世帯	136,533	136,027	135,535	135,378	140,109
	給水区域内人口…A	人	248,409	245,324	242,309	239,411	246,248
	給水世帯数	世帯	136,317	135,823	135,335	135,186	139,913
	給水人口 …B	人	248,089	245,043	242,041	239,151	245,983
	普及率 …B/A	%	99.87	99.89	99.89	99.89	99.89
	1日最大配水量	m ³	94,900	93,900	95,200	92,800	102,518
	年間配水量 …C	m ³	31,171,900	31,110,400	31,090,200	30,485,300	32,588,751
	有収率 …D/C	%	89.82	87.74	87.31	86.47	83.54
	年間有収水量 …D	m ³	27,997,371	27,297,158	27,143,875	26,362,049	27,223,417
	用途別水量	家庭用	m ³	18,646,191	18,330,433	18,275,575	18,687,293
営業用		m ³	4,696,144	4,545,190	4,577,942	3,628,842	4,034,380
工場用		m ³	643,084	534,871	464,705	438,903	384,972
官公署・学校		m ³	3,303,832	3,189,067	3,114,606	2,947,292	3,072,140
湯屋用		m ³	374,034	360,389	371,684	375,528	392,398
船舶給水用		m ³	39,245	42,568	48,996	31,659	33,767
その他		m ³	294,841	294,640	290,367	252,532	285,315
簡易水道	給水区域内世帯数	世帯	5,850	5,774	5,680	5,588	-
	給水区域内人口…A	人	11,757	11,441	11,023	10,603	-
	給水世帯数	世帯	5,838	5,763	5,670	5,579	-
	給水人口 …B	人	11,737	11,424	11,007	10,589	-
	普及率 …B/A	%	99.83	99.85	99.85	99.87	-
	1日最大配水量	m ³	7,516	7,099	6,962	6,775	-
	年間配水量 …C	m ³	2,285,744	2,247,281	2,119,938	2,135,981	-
	有収率 …D/C	%	50.30	51.14	52.40	51.34	-
	年間有収水量 …D	m ³	1,149,717	1,149,284	1,110,858	1,096,557	-
	用途別水量	家庭用	m ³	796,424	774,826	755,859	764,299
営業用		m ³	219,005	244,184	228,867	214,633	-
工場用		m ³	4,182	5,064	4,303	3,946	-
官公署・学校		m ³	118,228	117,218	112,522	102,634	-
湯屋用		m ³	…	…	…	…	-
船舶給水用		m ³	…	…	…	…	-
その他		m ³	11,878	7,992	9,307	11,045	-

(注)1 世帯数、人口は各年度末現在である。

(資料：函館市企業局上下水道部管路整備室)

2 令和3年度(2021年度)より、上水道と簡易水道を統合した。

9 1 下 水 道 事 業 の 状 況

区 分	単位	平成29年度 (2017年度)	30年度 (2018年度)	令和元年度 (2019年度)	2年度 (2020年度)	3年度 (2021年度)
全体計画面積	(ha)	5,064	5,064	5,064	5,064	5,064
全体計画人口	(人)	206,600	206,600	206,600	206,600	206,600
全体計画管渠延長	(km)	1,797	2,030	2,030	2,030	2,030
排水区域面積	(ha)	4,782	4,793	4,794	4,795	4,796
排水区域内人口	(人)	235,541	232,546	229,752	226,967	223,703
処理区域面積	(ha)	4,767	4,778	4,779	4,780	4,781
処理区域内人口	(人)	235,466	232,480	229,683	226,899	223,634
処理人口普及率	(%)	90.5	90.5	90.7	90.8	90.8
管渠延長	(km)	1,349	1,354	1,355	1,358	1,359
水洗化区域戸数	(戸)	136,899	136,516	136,288	135,637	135,721
水洗化済戸数	(戸)	130,472	130,530	130,761	130,492	130,826
水洗化率	(%)	95.3	95.6	95.9	96.2	96.4
水洗化人口	(人)	223,842	221,850	219,979	217,961	215,239

- (注)1 各年度末現在 (資料：函館市企業局上下水道部管路整備室)
 2 排水区域：公共下水道により下水(汚水または雨水)を排除することができる地域
 3 処理区域：排水区域のうち排除された下水を終末処理場により処理することができる地域

9 2 終 末 処 理 場 の 現 況

区 分	敷地面積 (㎡)	処理能力水量 (m ³ / 日)		供用開始	位 置
		全体計画	現有能力		
南部下水終末処理場	52,800	63,600	63,600	昭和49年7月	金堀町10番 および 日乃出町26番
函館湾浄化センター	142,700	80,000	80,000	平成2年3月	昭和町42番地

- (資料：函館市企業局上下水道部管路整備室)
 (注)1 函館湾浄化センターは北斗市、七飯町を含む2市1町の事業計画である。(事業主体：北海道)
 2 令和4年(2022年)3月末現在